



ВОДПРОМТЕХ®

ООО НПО «Водпромтех»
ОГРН 1133130001828, ИНН 3102210740
308036, Белгородская обл., г. Белгород,
ул. Конева, д. 2, оф. 44а

www.vodpromteh.ru
info@vodpromteh.ru
8 800 333-01-05


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ*

* – рекомендуем открывать документ в Adobe Acrobat для более удобного заполнения

Воздухообменная установка для РЧВ

Контактные сведения

| | |
|-------------------|--|
| Организация / ИНН | |
| Контактное лицо | |
| Телефон | |
| Электронная почта | |
| Объект | |

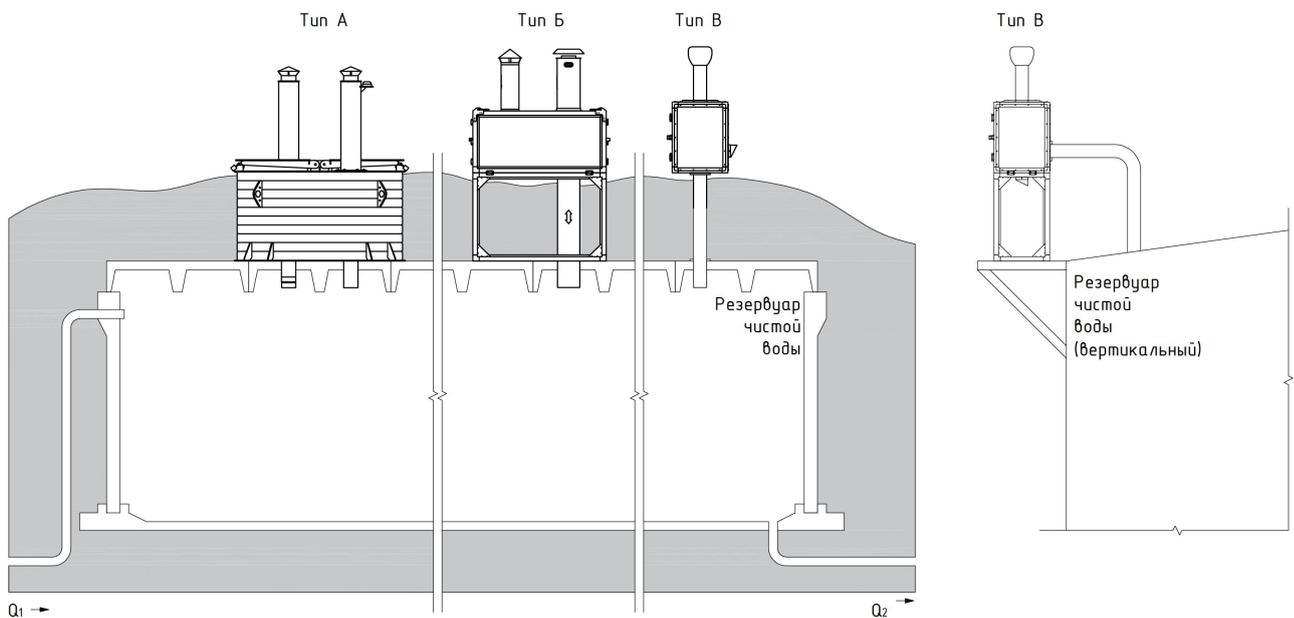

– наведите для дополнительной информации

Технические требования

| | |
|---|------------------------------------|
| Вариант исполнения | Тип А Тип Б Тип В |
| Объем резервуара | V = м ³ |
| Количество резервуаров | шт. |
| Эксплуатация в сейсмоопасных районах или на объектах ГО | |
| Максимальное поступление воды в РЧВ | Q ₁ = м ³ /ч |
| Максимальный расход воды из РЧВ | Q ₂ = м ³ /ч |

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | Максимальный расход воды из РЧВ на противопожарные нужды | Q _з = м ³ /ч |
| ☐ | Наличие и высота обвалования | Н = м |
| ☐ | Резервный фильтроэлемент | Пылевой Сорбционный |
| ☐ | Комплектующие (для УВ тип В) | Опорный патрубков Несущая рама УФ-обеззараживание |
| ☐ | Удаленная аварийная звуковая и световая сигнализация (кабель в комплекте не предусмотрен) | |
| ☐ | Дополнительные требования: | |

Сохраните и отправьте документ на почту
info@vodpromteh.ru